
 6 735 8X, 6 736 0X,
6 736 5X, 6 736 9X
6 733 5X

 6 736 1X, 6 736 6X
6 733 6X

6 736 7X

 6 735 5X, 6 736 2X,
6 734 7X

6 735 6X, 6 736 3X

6 735 4X

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Выключатели предназначены управления нагрузками в электрических сетях переменного тока напряжением 250В~ и частотой 50/60Гц. Кнопочные выключатели предназначены для коммутации цепей управления импульсных реле, электрических звонков и т.п. Переключатели предназначены для управления нагрузками из двух мест. Промежуточные (перекрестные) переключатели используются совместно с переключателями в схемах управления из трех и более мест. Механизмы поставляются с клавишами и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одно - или многоместные рамки. Механизмы с подсветкой поставляются с лампой кат № 7 645 26. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа (кроме кат. № 6 736 7X) осуществляется в коробки кат. №№ 6 725 10/20/30/40

2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №
Выключатель одноклавишный	6 736 0X
Выключатель кнопочный одноклавишный	6 736 9X
Выключатель одноклавишный с подсветкой	6 736 1X
Переключатель одноклавишный	6 736 5X, 6 733 5X
Переключатель одноклавишный с подсветкой	6 736 6X, 6 733 6X
Переключатель одноклавишный IP 44	6 736 7X
Переключатель промежуточный (перекрестный) одноклавишный	6 735 8X
Выключатель двухклавишный	6 736 2X
Выключатель двухклавишный с подсветкой	6 736 3X
Выключатель трехклавишный	6 735 4X
Переключатель двухклавишный	6 735 5X
Переключатель двухклавишный с подсветкой	6 735 6X
Переключатель промежуточный (перекрестный) двухклавишный	6 734 7X

Цвет («X» в кат.№): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит, 7 - дымчатый, 8 - шампань, 9 - черный матовый

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

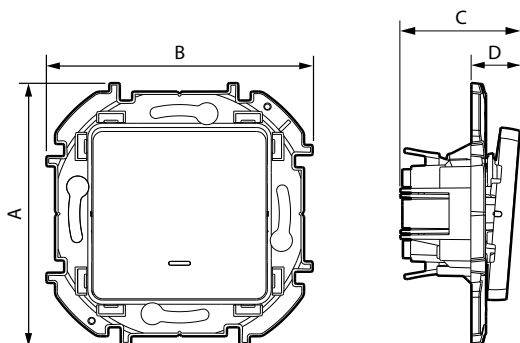

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

Кат. №№	A	B	C	D
6 735 5X, 6 735 6X, 6 736 0X, 6 736 1X, 6 736 2X, 6 736 3X, 6 733 5X 6 736 5X, 6 736 6X, 6 736 9X, 6 733 6X	76	76	34	14
6 736 7X	92	84	42,5	14,5
6 735 4X, 6 735 8X, 6 734 7X	76	76	46,5	15,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

■ 4.1 Безвинтовые зажимы

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
 Длина снятия изоляции: 13 мм
 Конструкция зажимов позволяет подсоединять в т.ч. и гибкие (многопроволочные) проводники без применения специального инструмента. Достаточно вручную сплести проводники жилы и ввести её в зажим с одновременным нажатием на толкатель. Для извлечения проводника из зажима, необходимо нажать на толкатель до упора.

■ 4.2 Винтовые зажимы

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
 Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм
 Длина снятия изоляции для переключателя промежуточного (перекрестного): 10 мм
 Длина снятия изоляции для 3-х клавишного выключателя: 8,5 мм
 Отвёртка: Philips 1, или с прямым шлицем 4 мм.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP20
Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости для переключателей кат. № 6 736 7X: IP44
Степень защиты от механических ударов: IK04

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Механизм и суппорт: поликарбонат
Клавиша: АБС
Зажимы: латунь
Контакты: AgNi
Винты и гайки: оцинкованная сталь

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока
Частота: 50/60 Гц
Ток: 10 АХ
Макс. мощность LED ламп: 100 Вт
Ток: 6 А для кнопочных выключателей

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от -25 °С до +60 °С.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Лампы

Сменные лампы подсветки Кат. № 7 645 26

8. УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Относительная влажность воздуха 30~90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

11. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) производится в монтажные коробки после окончания всех отделочных работ, при этом монтажные коробки должны быть очищены от остатков раствора и строительной пыли.

Монтажные коробки скрытого типа должны быть установлены вровень с поверхностью стены или с небольшим заглублением, чтобы суппорт ЭУИ плотно прилегал к ровной поверхности стены. При монтаже изделия в коробку нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Крепежные винты нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в корпусе или лицевой панели. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Поиск и устранение неисправностей.

Проблема	Причина	Решение
Перегрев	Ослабление винтов зажима проводников	Затяните винты зажимов с моментом 0,8 Нм
Нарушение передачи электроэнергии	Неправильное подсоединение проводов Обрыв или короткое замыкание кабеля.	Проверьте соответствующие соединения; Устраните возможный обрыв или короткое замыкание.

13. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатели упакованы в картонную упаковку, имеет на ней наклейку со штрих-кодом, артикулом и основными техническими параметрами. В комплект поставки включены

Устройство – 1 шт;

Упаковка – 1 шт;

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: не менее 10 лет.

15. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятельности:
Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3,
комната 1

Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60

Интернет-сайт: www.daccord.ru

Центр информационной поддержки

Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54

Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

16. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на корпусе изделия в формате
«ггWнн», где «гг» - это год, а «нн» - номер недели.

17. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

Поставщик: ООО «ДАККОР», 105066, Россия, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1.

Телефоны: (495) 660-75-50/60